



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 0.143/2025 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 6 de março de 2025.

Referente: Requerimento nº 027/2025
01ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
647/2025	11/03/2025 10:15:42	120.XXX.XXX-12

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao Requerimento nº 027/2025, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do Gás, encaminhamos as informações prestada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando nº 439/2025 - SMS, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUAN BERTO SOUSA SANTOS

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

EDIVILSON LEME MENDES

Presidente da Câmara do Município de

CAJAMAR – SP



Cajamar, 26 de fevereiro de 2025

Memorando 439/2025 – SMS

Referente: Resposta Memorando 0319/2025 – DTL/SMG

Assunto: Requerimento nº 027/2025 1ª Sessão

Prezados Senhores,

Em resposta ao Requerimento supra citado, esta Secretaria Municipal de Saúde, passa a expor que:

Os espaços das unidades de saúde, como hospitais, dispõe de setorização diferenciada, compondo desde recepção até centro cirúrgico, cujas instalações devem assegurar que a climatização, propicie também que tais ambientes, sejam seguros e confiáveis para que atendam as diretrizes específicas, bem como normas técnicas.

Tais setores, requerem alto nível de circulação e renovação de ar com intuito de manter as condições desejadas para o melhor tratamento terapêutico, melhor acolhimento e acomodações com mais conforto, considerando ainda, questões ambientais.

Neste sentido, pensando na nossa população e no melhor acolhimento, além da segurança em outras questões que compõe os protocolos de segurança hospitalares, desde janeiro do corrente ano, esta Secretaria, deu início às ações pertinentes, para climatização do Hospital Municipal Enf. Antonio Policarpo de Oliveira.

Tal projeto, foi pensado de forma que atenda às necessidades técnicas, bem como vá de encontro ao menor custo operacional possível, mantendo a qualidade e segurança dos serviços, com equipamentos adequados.



CAJAMAR
PREFEITURA
SAÚDE

Anexamos ainda, relatório hospitalar, para detalhar as ações daquele serviço (I).

Importante ressaltar que esta Secretaria Municipal, já deu início também à climatização das UBS – Unidades Básicas de Saúde, UPA24H Ver. Luiz dos Santos Faria e está realizando levantamento das instalações, mapeamento para implantação, manutenção e controle destas unidades.

No mais, colocamo-nos a vossa inteira disposição para auxiliar dentro de nossa esfera de competência, no que se fizer necessário renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,




Daniel de Freitas
Secretário de Saúde

Ao
Departamento de Apoio Técnico e Legislativo
Secretaria Municipal de Governo
DD. Sra. Evelyn Araújo da Silva



CAJAMAR
PREFEITURA
SAÚDE

Anexo I

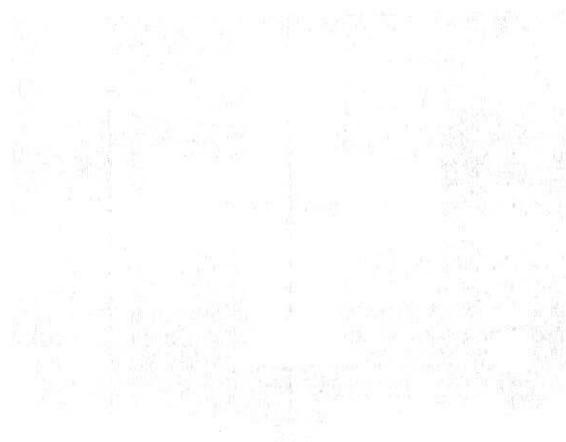



HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA *Contrato de Gestão nº 94/2022*

Climatização Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira

A climatização hospitalar, enquanto um dos pilares da qualidade ambiental nas unidades de saúde, tem se consolidado como uma prática essencial para o bem-estar dos pacientes, profissionais de saúde e visitantes. Em hospitais, onde o ambiente de cuidado e recuperação demanda condições rigorosas de higiene, conforto e segurança, a implementação de sistemas de climatização, como a instalação de aparelhos de ar condicionado, representa um avanço significativo na melhoria da infraestrutura e no aprimoramento da experiência de todos os envolvidos.

Até o presente momento, foram instaladas 23 máquinas de ar-condicionados nos seguintes ambientes:

- Centro Cirúrgico, três aparelhos de 18 mil BTUs;
- Consultórios Clínicos, Atendimento Adulto, quatro aparelhos de nove mil BTUs, sendo um para cada consultório;
- Consultório Ortopedia, um aparelho de 12 mil BTUs;
- Sala de espera de atendimento adulto, um aparelho de 18 mil BTUs;
- Sala de transição do Pronto Socorro Adulto, um aparelho de 12 mil BTUs;
- Farmácia, dois aparelhos, sendo um de nove mil BTUs e um de 12 mil BTUs;
- Sala de Nutrição, um aparelho de 12 mil BTUs;
- Plantão Técnico Administrativo, um aparelho de 12 mil BTUs;
- Quartos de Enfermaria, um aparelho para cada.

HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA
Contrato de Gestão nº 94/2022

Quarto de 12 mil BTUs;

- Unidade de Terapia Intensiva, quatro aparelhos de

12 mil BTUs;


- Sala de Medicação Pediátrica, um aparelho de 18 mil

BTUs;

-Posto de Enfermagem da Clínica Médica, um

aparelho de 18 mil BTUs.

A instalação de aparelhos de ares-condicionados trouxeram uma série de benefícios substanciais. Primeiramente, a temperatura controlada contribui diretamente para o conforto térmico dos pacientes, algo especialmente relevante para aqueles que se encontram na sala de medicação, onde o controle de calor e umidade pode influenciar positivamente no bem-estar.

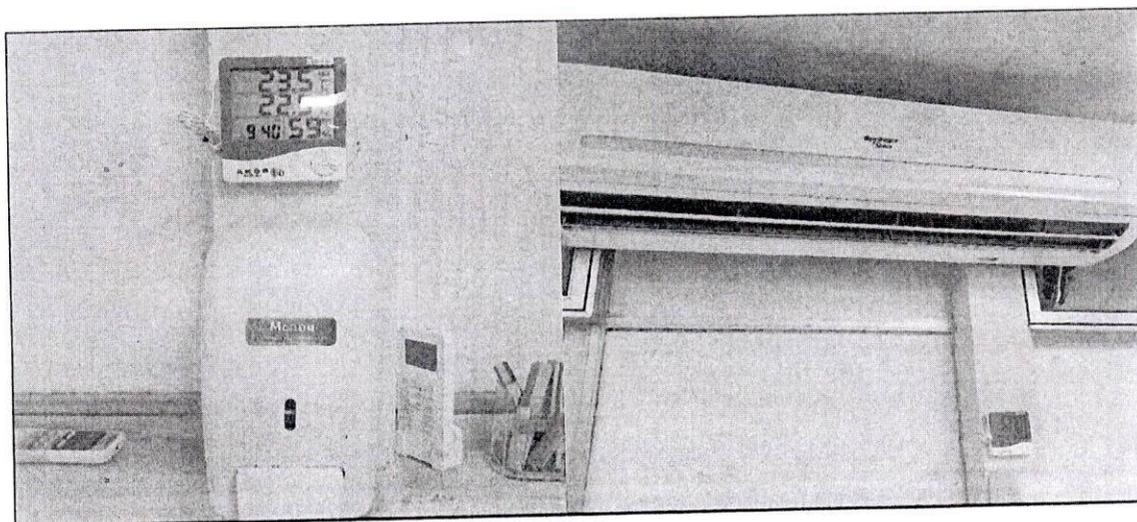

* Temperatura da sala de medicação


Além disso, a climatização hospitalar desempenha um papel fundamental na redução de doenças respiratórias, como alergias e infecções respiratórias, ao proporcionar uma filtragem contínua do ar. O ar condicionado, quando corretamente mantido, pode reduzir a circulação de partículas de poeira, ácaros e.

HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA *Contrato de Gestão nº 94/2022*


microrganismos patogênicos presentes no ambiente, garantindo um ar mais limpo e saudável, com menos agentes potencialmente infecciosos. Essa característica é especialmente benéfica em ambientes hospitalares, onde os pacientes podem estar imunocomprometidos ou vulneráveis a infecções.

Outro benefício relevante da climatização hospitalar é o controle da umidade. Em hospitais, especialmente em locais de cuidados intensivos ou em áreas onde se realizam cirurgias, um nível adequado de umidade é crucial para evitar o crescimento de fungos, bactérias e outros microrganismos que prosperam em ambientes excessivamente úmidos. O ar condicionado pode ajudar a manter a umidade relativa do ar em níveis ideais, prevenindo a proliferação de patógenos e, conseqüentemente, as infecções hospitalares.

Segue abaixo as imagens dos aparelhos que foram instalados na farmácia.

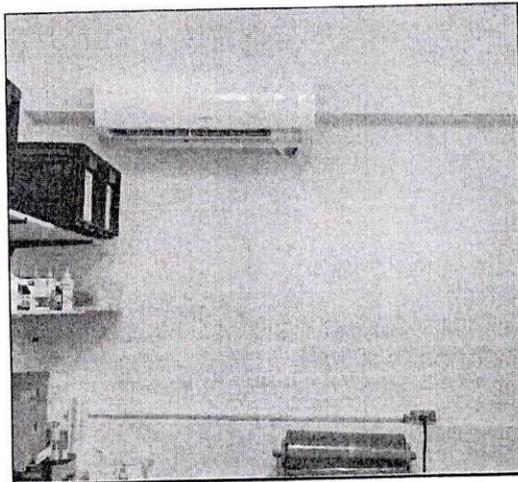

Ar Condicionado ambiente 01

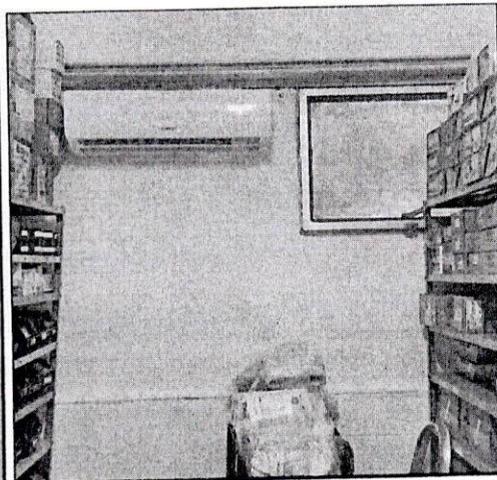

Ar Condicionado Ambiente 02

HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA

Contrato de Gestão nº 94/2022

A qualidade dos medicamentos é diretamente influenciada pelas condições ambientais nas quais são armazenados. A exposição prolongada a temperaturas elevadas ou variações térmicas pode alterar a composição química dos fármacos, resultando em perda de potência ou até na formação de substâncias tóxicas. O ar condicionado, ao garantir uma temperatura constante e controlada, ajuda a preservar as propriedades dos medicamentos, minimizando riscos para os pacientes.

Outro aspecto importante que convém mencionar diz respeito à condição de trabalho para os nossos colaboradores, pois ao proporcionarmos um ambiente confortável, é possível notar melhora no desempenho das equipes.

Destarte, a RDC nº 50 estabelece as condições mínimas para garantir ambientes hospitalares seguros, confortáveis e adequados. Embora não trate exclusivamente da instalação de aparelhos de ar-condicionado, ela orienta que a climatização nos ambientes críticos e de atendimento seja realizada de forma a atender aos requisitos de temperatura, umidade e qualidade do ar, essenciais para a segurança e o bem-estar dos pacientes e profissionais de saúde.

Conclui-se após a instalação dos aparelhos de ar-condicionados no HMEAPO que estamos em conformidade com a legislação vigente, assegurando ainda, que os equipamentos funcionem adequadamente proporcionando um ambiente confortável e seguro. A instalação dos aparelhos representa um avanço significativo na qualidade do atendimento e segurança para os nossos pacientes que consequentemente tem demonstrado grande satisfação .

Cajamar, 25 de fevereiro de 2025.

Eny Chagas Tripodo
Diretoria Geral

Documento assinado digitalmente



ENY BARROS CHAGAS TRIPODO
Data: 25/02/2025 17:11:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação única
na 1ª sessão ordinária
com 16 (dezesseis) votos favoráveis
e 0 (zero) votos contrários
em 17/01/2025
EDMILSON LEME MENDES
PRESIDENTE

Secretaria Municipal de Governo

Recebido em: 20/02/25

às 11 h 20

Esli

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

REQUERIMENTO Nº 027 / 2025


Requero dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Kauã Berto Souza Santos, informe a esta Edilidade, se existem projetos ou estudos em andamento para a implantação de sistemas de ar condicionado nos quartos do Hospital Regional.


JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista, que a relevância da melhoria nas condições de atendimento e o impacto positivo que um ambiente mais confortável pode proporcionar aos pacientes, este requerimento visa obter informações sobre a viabilidade e os planos de ação relacionados à instalação de ar condicionado nos quartos da referida unidade hospitalar.


Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de janeiro de 2.025.


MARCELO DO GÁS
Vereador


Alexandre Dias Martins
Vereador


Tarcisio Moreira de Carvalho
Vereador


REINALDO DOS SANTOS
VEREADOR

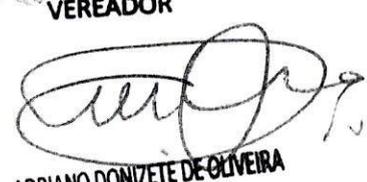
ADRIANO DONIZETE DE OLIVEIRA
VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
178/2025

DATA / HORA
21/01/2025 16:24:27

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62